


Bűncselekmény, hogy nincs betiltva az országok mérgeztetőit fedező „Svábos mérés randomizálás”:

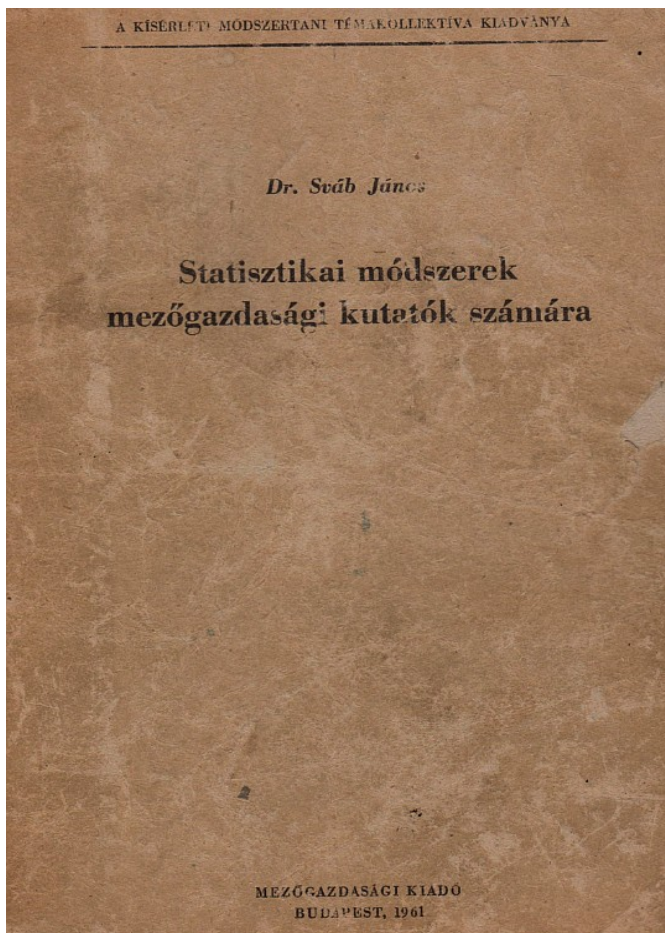

18. „Véletlen blokkrendezés

Alkalmazás

A legegyszerűbb kísérleti elrendezés. Előnye, hogy utólag bármely kezelés az értékelésből kihagyható, bármely kezeléscsoport értékelése külön-külön is lehetséges. Hátránya, hogy minél több a kezelés, annál pontatlanabb a kísérlet. Alkalmazása 17 kezelés felett már nem célszerű.” . . .

Méréstudományi szakvélemény

Lehetetlenítik a pontos mérést az egymás melletti egymástól durván eltérő kezelésű szomszédos mérőhelyek kezeléseire egymásra átzavarásaival. Teljesen ellehetetlenítik a több tényezős biológiai hatásvizsgálatokat. Ez a tudatos mérésstudományi csalás fedezi a hazai mérgező vegyszer alkalmazásokat. Pl. a káliumot mérgezően túladagoló műtrágyákkal és sózással növény- állat- és ember mérgezést, a magyarok ezekkel ivartalanítását.

A pontos **GTS-ANTIRANDOM** mérésekről és alkalmazásairól lásd a sokváltozós hatásmérés tudományi nemzetközi szabadalmait a www.tejfalussy.com honlapomon, annak GTS-ANTIRANDOM rovatában.

Budapest, 2018. április 15.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, mérésstudományi feltaláló, (korábban) minisztériumi, országgyűlési és akadémiai szakértő. 1036 Bp. Lajos u. 115. (tuodanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36202181408)

feladó:**András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>
másolatot
kap:pannonhalmi@invitel.hu
titkos
másolat: . . .
 dátum:2018. április 15. 10:40
 tárgy:Közérdekű bejelentés az MTA elnök Lovász Lászlóhoz: Bűncselekmény, hogy nincs betiltva az országok mérgeztetőit fedező „Svábos mérés randomizálás”. (Kód: Svabos-MTA-180415)
küldő:gmail.com